

# Raport klasyfikacyjny w zakresie stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

Nr Umowy: 01455/23/R29NZP

<b>Zleceniodawca</b>	<b>Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie ul. 15 Sierpnia 106 96-500 Sochaczew</b>
<b>Przygotowany przez</b>	<i>Zakład Badań Ogniwych Instytutu Techniki Budowlanej ul. Filtrowa 1 00-611 Warszawa</i>
<b>Przedmiot raportu</b>	<i>Okładzina ścian zewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew</i>
<b>Raport klasyfikacyjny nr</b>	<i>01455.2/23/R29NZP</i>
<b>Wydanie numer</b>	<i>1</i>
<b>Data wydania</b>	<i>16.11.2023</i>
<b>Termin ważności</b>	<i>01.12.2024</i>

Niniejszy raport klasyfikacyjny ma trzy strony i może być stosowany lub powielany tylko w całości.

## 1. Wprowadzenie

Niniejszy raport klasyfikacyjny określa klasyfikację przyznaną okładzinie ścian zewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew zgodnie z zasadami w PN-B-02867:2013-06.

## 2. Raporty z badań i wyniki badań stanowiące podstawę klasyfikacji

### 2.1 Raporty z badań dla badania stopnia rozprzestrzeniania ognia wg PN-B-02867:2013-06

Nazwa laboratorium	Nazwa zleceniodawcy	Raport z badania nr i data wykonania	Wynik badania
Laboratorium Badań Ogniwych ITB	Boryszew S.A. Oddział Boryszew ERG w Sochaczewie	LZP02-01455/20/R23NZP 01.12.2020	NRO

Opis badanej ściany:

Okładzina ścian zewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew. Okładziny elewacyjne w wersji Standard o symbolu D4/D-S laminowane folią PMMA. Uzupełniające elementy łącząco-wykończeniowe: (listwa J 1/2, listwa J 1/2 szeroka, listwa przyokienna, listwa łącząca H, listwa końcowa, listwa startowa, listwa okapowa, listwa maskująca, listwa fasadowa, listwa F, narożnik zewnętrzny, narożnik wewnętrzny) produkcji firmy Boryszew ERG S.A. Okładzina z paneli PVC ułożona na podkładzie z wełny mineralnej o gęstości 80 kg/m<sup>3</sup>, klasy A1 wg PN-EN 13501-1. Okładzina z paneli PVC mocowana łącznikami mechanicznymi do rusztu drewnianego o przekroju 50 x 50 mm.

## 3. Klasyfikacja i jej zakres zastosowania

### 3.1 Powołanie klasyfikacji

Klasyfikacja została określona zgodnie z PN-B-02867:2013-06.

### 3.2 Klasyfikacja

Przedmiot klasyfikacji: Okładzina ścian zewnętrznych z paneli PVC o nazwie handlowej Boryszew.

<b>Stopień rozprzestrzeniania ognia:</b>	<b>NRO</b>
--	------------


### 3.3 Zakres zastosowania

Niniejsza klasyfikacja obowiązuje dla następujących parametrów określających wyroby składowe:

*Okładziny elewacyjne w wersji Standard o symbolu D4/D-S laminowane folią PMMA lub folią PVC.*

*Izolacja z wełny mineralnej o gęstości  $80 \text{ kg/m}^3$ , klasy A1 wg PN-EN 13501-1.*

*Okładzina z paneli PVC mocowana łącznikami mechanicznymi do rusztu drewnianego o przekroju  $50 \times 50 \text{ mm}$ .*

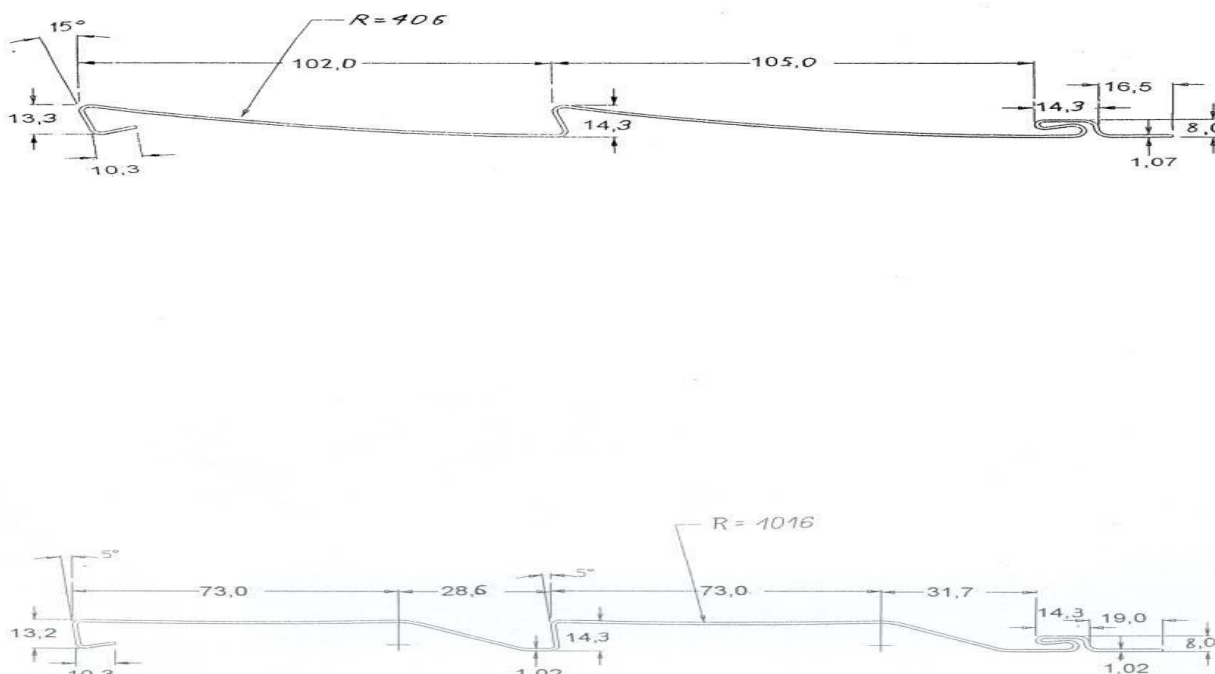

*Rysunek okładzin elewacyjnych BORYSZEW*

### 4. Ograniczenia

Niniejszy raport został wydany w formie elektronicznej, z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi osób odpowiedzialnych. Wydruk niniejszego raportu nie jest oryginalnym dokumentem.

Ten dokument klasyfikacyjny nie stanowi aprobaty ani certyfikatu wyrobu.

**Podpisał**

**Zaakceptował**